


# Green Hills

NPK MIXING EQUIPMENT

Таблица для оценки качества приготовленных растворов жидких минеральных удобрений.

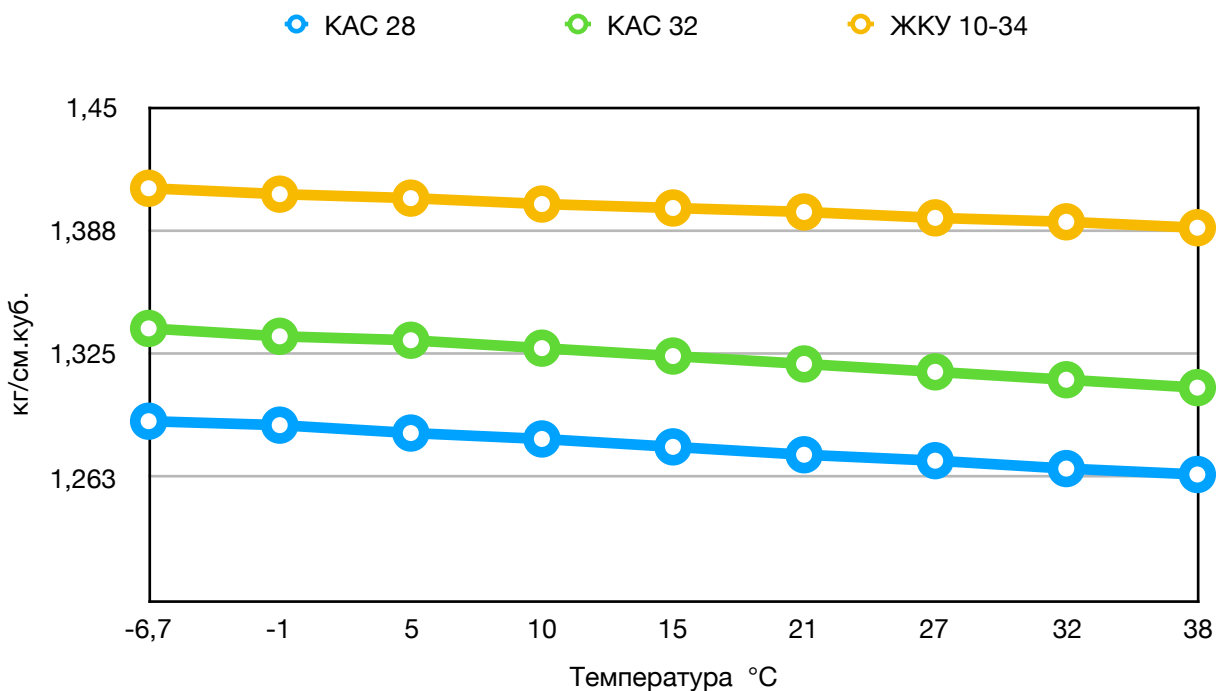

Изменение плотности растворов в зависимости от температуры.

	-6,7	-1	5	10	15	21	27	32	38
<b>KAC 28</b>	1,291	1,289	1,285	1,282	1,278	1,274	1,271	1,267	1,264
<b>KAC 32</b>	1,338	1,334	1,332	1,328	1,324	1,32	1,316	1,312	1,308
<b>ЖКУ 10-34</b>	1,409	1,406	1,404	1,401	1,399	1,397	1,394	1,392	1,389

Официальный представитель  
компании «J.May Equipment»